Syndicat Mixte des EAUX DU CAUSSE DE MARTEL ET DE LA VALLEE DE LA DORDOGNE

Hors PINSAC - Eau Potable

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'eau potable

Exercice 2025

Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I

Table des matières

1. Caractérisation technique du service 3
   1.1. Présentation du territoire desservi 3
   1.2. Mode de gestion du service 3
   1.3. Estimation de la population desservie (D101.1) 4
   1.4. Nombre d'abonnés 4
   1.5. Eaux brutes 5
      1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau 5
   1.6. Eaux traitées 6
      1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2025 6
      1.6.2. Production 6
      1.6.3. Achats d'eaux traitées 7
      1.6.4. Volumes vendus au cours de l'exercice 7
      1.6.5. Autres volumes 7
      1.6.6. Volume consommé autorisé 8
   1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 8
2. Tarification de l'eau et recettes du service 9
   2.1. Modalités de tarification 9
   2.2. Facture d'eau type (D102.0) 10
   2.3. Recettes 11
3. Indicateurs de performance 12
   3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) 12
   3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B) 12
   3.3. Indicateurs de performance du réseau 14
      3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3) 14
      3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 14
      3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 15
      3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2) 15
   3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) 16
   3.5. Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées (P151.1) 16
   3.6. Délai maximal d'ouverture des branchements (D151.0 et P152.1) 17
   3.7. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P153.2) 17
4. Financement des investissements 18
   4.1. Montants financiers 18
   4.2. État de la dette du service 18
5. Tableau récapitulatif des indicateurs 19

Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I

1. Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi



Le service est géré au niveau ☐ **communal**
☑ **intercommunal**

- Nom de la collectivité : Syndicat Mixte des EAUX DU CAUSSE DE MARTEL ET DE LA VALLEE DE LA DORDOGNE
- Nom de l'entité de gestion : SMECMVD hors PINSAC
- Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Syndicat Mixte
- Compétences liées au service :

	Oui	Non
Production	☑	☐
Protection de l'ouvrage de prélèvement	☑	☐
Traitement	☑	☐
Transfert	☑	☐
Stockage	☑	☐
Distribution	☑	☐

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Baladou, Borrèze, Cavagnac, Condat, Creysse, Cuzance, Floirac, Gignac, Lachapelle-Auzac, Le Vignon-en-Quercy, Martel, Mayrac, Meyronne, Pinsac, Saint-Denis-lès-Martel, Saint-Michel-de-Bannières, Saint-Sozy, Souillac (desservi), Strenquels
- Existence d'une CCSPL ☐ Oui ☑ Non
- Existence d'un schéma de distribution au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT ☐ Oui, date d'approbation : …….. ☑ Non
- Existence d'un règlement de service ☑ Oui, date d'approbation : 22/12/2022 ☐ Non
- Existence d'un schéma directeur En cours de réalisation

1.2. Mode de gestion du service



Le service est exploité par un contrat de Concession.

Nature du contrat :

- Nom du prestataire : SAUR
- Date de début de contrat : 1er janvier 2023
- Date de fin de contrat : 31 décembre 2031

Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I

1.3. Estimation de la population desservie (D101.1)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée.
Le service public d'eau potable dessert 14 000 habitants au 31/12/2025.

1.4. Nombre d'abonnés

Le service public d'eau potable dessert 6 754 abonnés au 31/12/2025 (6 751 au 31/12/2024).

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 10,54 abonnés/km au 31/12/2025 (10,6 abonnés/km au 31/12/2024).


Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 2,07 habitants/abonné au 31/12/2025.

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle rapportée au nombre d'abonnés) est de 97,48 m^3/abonné au 31/12/2025. (92,97 m^3/abonné au 31/12/2024).

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune	Nbre d'abonnés 31/12/2024	Nbre d'abonnés au 31/12/2025	Variation en %
Baladou	**273**	**272**	**-0,37 %**
Borrèze	**237**	**237**	**-**
Cavagnac	**321**	**322**	**+0,31 %**
Condat	**200**	**206**	**+3 %**
Creysse	**279**	**280**	**+0,36 %**
Cuzance	**417**	**417**	**-**
Floirac	**267**	**269**	**+0,75 %**
Gignac	**532**	**533**	**0,19 %**
Lachapelle-Auzac	**623**	**623**	**-**
Le Vignon-en-Quercy	**671**	**667**	**-0,6 %**
Martel	**1287**	**1292**	**+0,39 %**
Mayrac	**190**	**190**	**-**
Meyronne	**234**	**235**	**+0,43 %**
Pinsac	**118**	**117**	**-0,85 %**
Saint-Denis-lès-Martel	**273**	**273**	**-**
Saint-Michel-de-Bannières	**248**	**249**	**+0,4 %**
Saint-Sozy	**386**	**387**	**+0,26 %**
Souillac	**9**	**9**	**-**
Strenquels	**186**	**186**	**-**
Total	**6 751**	**6 764**	**+0,19%**

Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I

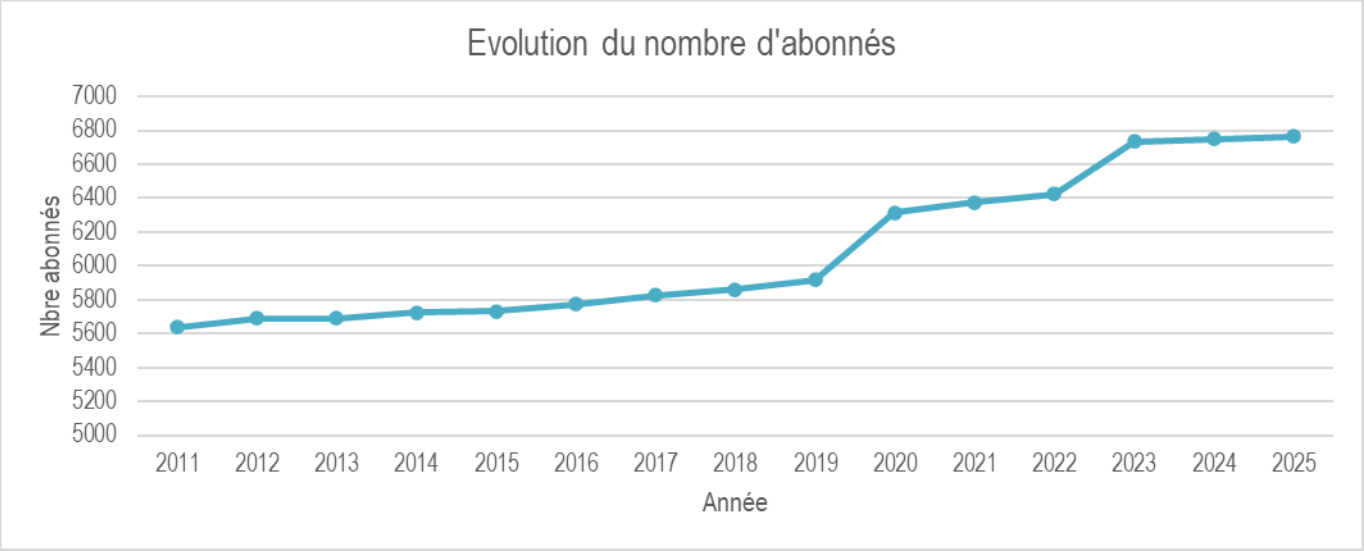

1.5. Eaux brutes


1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau

Le service public d'eau potable prélève 1 213 346 m^3 pour l'exercice 2025 (1 159 781 pour l'exercice 2024).

Ressource et implantation	Volume prélevé durant l'exercice 2024 en m^3	Volume prélevé durant l'exercice 2025 en m^3	Variation en %
Lasvaux	40 375	40 816	**1,09 %**
Puits d'Ourjac	15 698	18 459	**17,59 %**
Les Scanneaux	248 350	303 685	**22,28 %**
Les Scourtils	85 076	-	**-100 %**
Gourdou	171 783	166 538	**-3,05 %**
Source du Doux	91 196	115 063	**26,16 %**
La Castinière (Blagour II)	222 651	189 963	**-14,68 %**
Font Coumézide (Blagour I)	284 652	378 822	**33,08 %**
Total	**1 159 781**	**1 213 346**	**4,62 %**


Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100%.

Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I

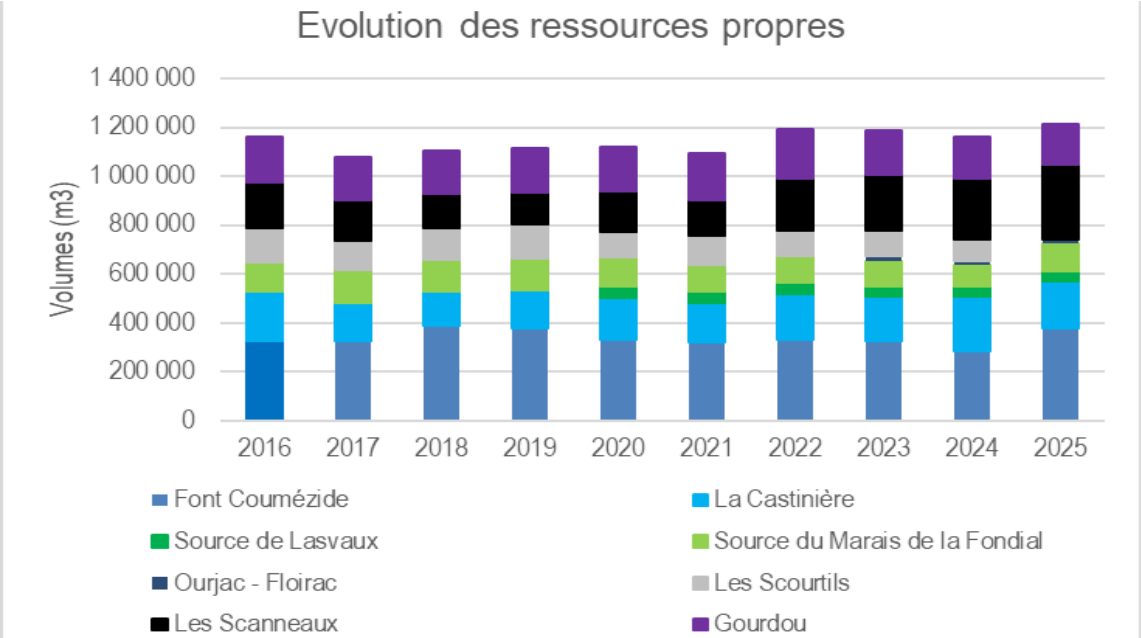

1.6. Eaux traitées

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2025

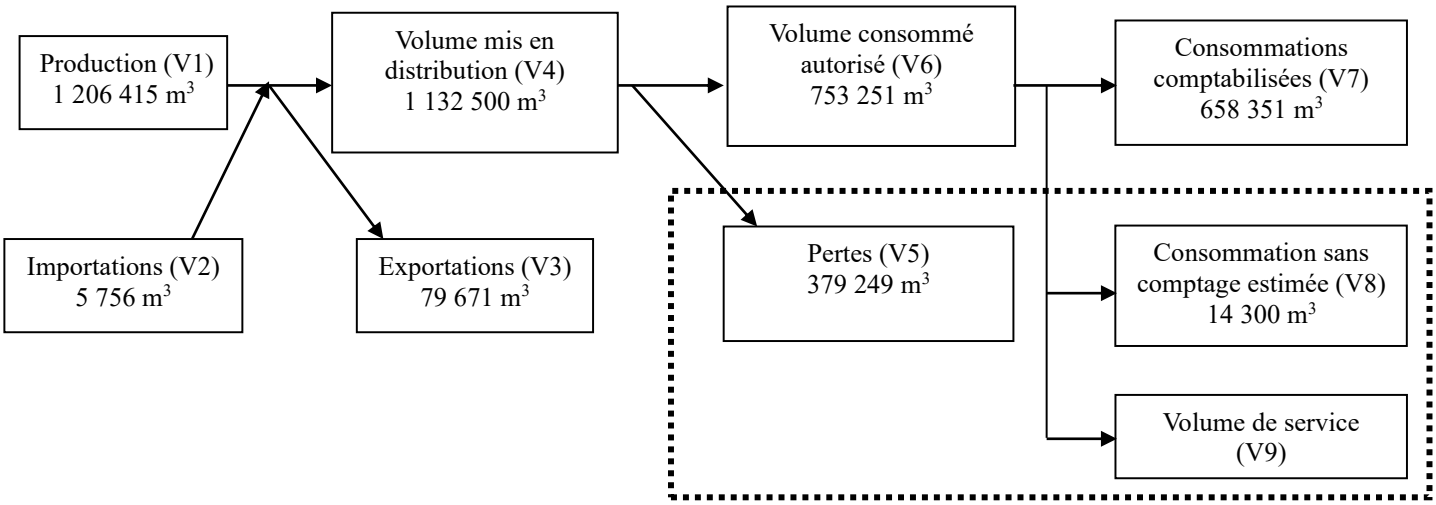

1.6.2. Production

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple).

Station de production	Volume produit 2024 en m³	Volume produit 2025 en m³	Variation en %	Indice de protection de la ressource 2025
Costebille	40 375	40 816	1,1%	20
Ourjac	15 698	18 459	17,6%	80
Scourtils	333 426	302 578	-9,3%	80
Gourdou	171 783	166 538	-3,0%	80
Marais de la Fondial	87 645	114 023	30,1%	80
Blagour	503 113	564 001	12,1%	40
Total du volume produit (V1)	**1 152 040**	**1 206 415**	**4,7%**	**59,27**


Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I

1.6.3. Achats d'eaux traitées

Fournisseur	Volume acheté durant l'exercice 2024 en m³	Volume acheté durant l'exercice 2025 en m3	Variation des volumes achetés en %	Indice de protection de la ressource exercice 2025
SMAEP du PERIGORD EST	465	599	+28,8 %	80 %
CRESSENSAC SARRAZAC	30	10	-66,7 %	40 %
SM du SEGALA LIMARGUE	2 999	5 147	+71,6 %	73 %
Total d'eaux traitées achetées (V2)	**3 494**	**5 756**	**64,7%**	**74 %**

1.6.4. Volumes vendus au cours de l'exercice

Acheteurs	Volumes vendus durant l'exercice 2024 en m³	Volumes vendus durant l'exercice 2025 en m³	Variation en %
Total vendu aux abonnés (V_7)	**627 639**	**658 351**	**4,9%**
Service de SOUILLAC (par BLAGOUR)	1 429	1 279	-10,5%
Service de SOUILLAC (par MVD)	5 193	5 679	9,4%
Service de CRESSENSAC SARRAZAC	55 813	72 713	30,3%
Total vendu à d'autres services (V_3)	**62 435**	**79 671**	**27,6%**

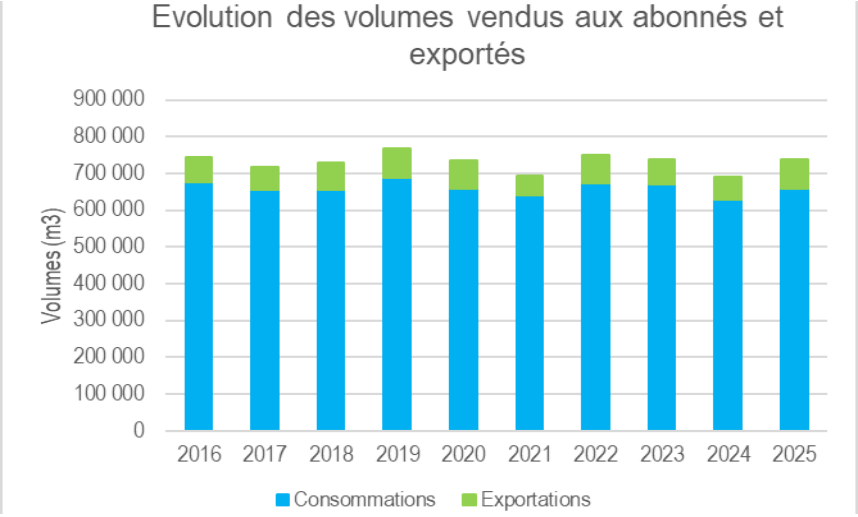

1.6.5. Autres volumes

	Exercice 2024 en m3/an	Exercice 2025 en m3/an	Variation en %
Volume consommation sans comptage (V8)	**14 300**	**14 300**	**0%**
Volume de service (V9)	**90 100**	**80 600**	**-10,5%**

Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I

1.6.6. Volume consommé autorisé

	Exercice 2024 en m3/an	Exercice 2025 en m3/an	Variation en %
Volume consommé autorisé (V6)	**732 039**	**753 251**	**2,9%**

1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable est de 642 kilomètres au 31/12/2025 (636,6 au 31/12/2024).

Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I

2. Tarification de l'eau et recettes du service

2.1. Modalités de tarification



La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2025 et 01/01/2026 sont les suivants :

Frais d'accès au service : 61,64 € au 01/01/2026

Territoire du Blagour EDD Martel et Floirac	1er jan 2025	1er jan 2026	Variation
Part de l'exploitant			
Part Fixe [€ HT/an]	39,92	40,09	0,43%
Part proportionnelle [€ HT/m³]	0,7947	0,8104	1,98%
Part de la collectivité			
Part Fixe [€ HT/an]	93,12	95,46	2,51%
Part proportionnelle [€ HT/m³]	0,8676	0,8839	1,88%
Redevances et taxes			
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau [€/m³]	0,0977	0,0977	0,00%
Redevance de pollution domestique [€/m³]	0	0	
Redevance Consommation Eau Potable	0,32	0,32	
Redevance de Performance des réseaux d'eau potable	0,07	0,1117	
TVA	5,5%	5,5%	0,00%

Territoire de la MVD	1er jan 2025	1er jan 2026	Variation
Part de l'exploitant			
Part Fixe [€ HT/an]	39,92	40,09	0,43%
Part proportionnelle [€ HT/m³]	0,7947	0,8104	1,98%
Part de la collectivité			
Part Fixe [€ HT/an]	84,60	88,43	4,53%
0-200 m³ : Part proportionnelle [€ HT/m³]	0,7611	0,7961	4,60%
> 200 m³ : Part proportionnelle [€ HT/m³]			
Redevances et taxes			
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau [€/m³]	0,0977	0,0977	0,00%
Redevance de pollution domestique [€/m³]	0	0	
Redevance Consommation Eau Potable	0,32	0,32	
Redevance de Performance des réseaux d'eau potable	0,07	0,1117	
TVA	5,5%	5,5%	0,00%

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

- Délibération du 13/11/2025 effective à compter du 01/01/2026 fixant les tarifs du service d'eau potable

Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I


2.2. Facture d'eau type (D102.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2025 et au 01/01/2026 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m³/an) sont :

Facture type (SMECMVD hors MVD et PINSAC)	Au 01/01/2025 en €	Au 01/01/2026 en €	Variation en %
Part de la collectivité			
Part fixe annuelle	93,12	95,46	2,5%
Part proportionnelle	104,11	106,07	1,9%
Montant HT facture 120 m3 revenant à la collectivité	197,23	201,53	2,2%
Part du délégataire ***(en cas de délégation de service public)***			
Part fixe annuelle	39,92	40,09	0,4%
Part proportionnelle	95,36	97,25	2%
Montant HT facture 120 m³ revenant au délégataire	135,28	137,34	1,5%
Taxes et redevances Agence de l'Eau			
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	11,72	11,72	-100%
Redevance sur la consommation d'eau potable	38,40	38,40	0%
Redevance performance des réseaux d'eau potable	8,40	13,40	59,6%
TVA	21,51	22,13	2,9%
Montant des taxes et redevances pour 120 m³	80,03	85,66	7%
Total	**412,54**	**424,53**	**2,9%**
Prix TTC au m³	**3,44**	**3,54**	**2,9%**

Facture type (SMECMVD MVD)	Au 01/01/2025 en €	Au 01/01/2026 en €	Variation en %
Part de la collectivité			
Part fixe annuelle	84,60	88,43	4,5%
Part proportionnelle	91,33	95.53	4,6%
Montant HT facture 120 m3 revenant à la collectivité	175,93	183;96	4,6%
Part du délégataire ***(en cas de délégation de service public)***			
Part fixe annuelle	39,92	40,09	0,4%
Part proportionnelle	95,36	95,53	2%
Montant HT facture 120 m³ revenant au délégataire	135,28	137,34	1,5%
Taxes et redevances Agence de l'Eau			
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	11,72	11,72	
Redevance sur la consommation d'eau potable	38,40	38,40	
Redevance performance des réseaux d'eau potable	8,40	13,40	59,6%
TVA	20,34	21,17	4,1%
Montant des taxes et redevances pour 120 m³	78,86	84,70	7,4%
Total	**390,07**	**406,00**	**4,1%**
Prix TTC au m³	**3,25**	**3,38**	**4%**

Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I

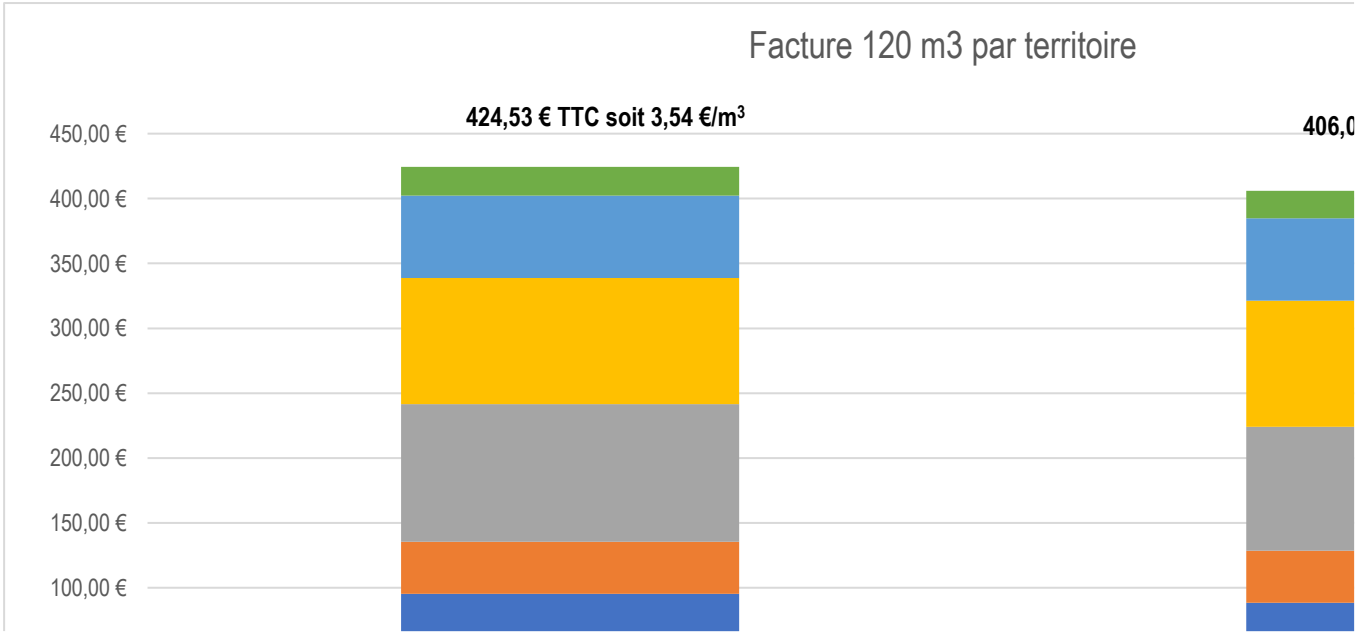

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence annuelle.

La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

2.3. Recettes

Recettes de la collectivité :

Type de recette	Exercice 2024 en €	Exercice 2025 en €	Variation en %
Recettes vente d'eau aux usagers	993 023,75	**1 142 837,35**	**16,2%**
Recette de vente d'eau en gros	12 296,69	**19 222,65**	**246,2%**
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	-34 018,41	**-33 216,13**	**-2,36%**
Total des recettes	**971 302.02**	**1 128 843,87**	**16,2%**

Recettes de l'exploitant :

Type de recette	Exercice 2024 en €	Exercice 2025 en €	Variation en %
Recettes vente d'eau aux usagers	810 081,92	**643 091,46**	**-20,6%**
Recette de vente d'eau en gros	20 318,79	**42 572,62**	**-5,9**
Régularisations des ventes d'eau (+/-)	-4 542,00	**-16 600,32**	**265.5%**
Total recettes de vente d'eau	**825 858,71**	**669 063,76**	**-18,9**
Recettes liées aux travaux	31 500,00	**61 900,00**	**96,5%**
Autres recettes (préciser)	18 500,00	**19 000,00**	**2,7%**
Total autres recettes	**50 000,00**	**80 900,00**	**61,8%**
Total des recettes	**875 858,71**	**749 963,76**	**-14,4%**

Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I

3. Indicateurs de performance

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)



Les valeurs suivantes sont fournies au service par l'Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

Analyses	Nombre de prélèvements réalisés exercice 2024	Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2024	Nombre de prélèvements réalisés exercice 2025	Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2025
Microbiologie	25	0	35	0
Paramètres physico-chimiques	30	0	37	2

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

$$\text{taux de conformité} = \frac{\text{nombre de prélèvements réalisés} - \text{nombre de prélèvements non conformes}}{\text{nombre de prélèvements réalisés}} * 100$$

Analyses	Taux de conformité exercice 2024	Taux de conformité exercice 2025
Microbiologie (P101.1)	100%	100%
Paramètres physico-chimiques (P102.1)	100%	94,6%

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B)



L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d'indice affichées à partir de l'exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.

L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d'eau potable mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I

	Nombre de points	Valeur	Points potentiels
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	Oui	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	0 à 15 points sous conditions *(1)*	Oui	14
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)		Oui	
VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		93,45%	
VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions *(2)*	99,15%	15
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)			
VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements é lectromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux *(3)*	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur *(3)*	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.246 -Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.248 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux	oui : 5 points non : 0 point	Oui	5
TOTAL (indicateur P103.2B)	**120**	-	99

(1) l'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) l'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution

Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I

3.3. Indicateurs de performance du réseau

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3)

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.


Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :

$$\text{rendement du réseau} = \frac{V_6 + V_3}{V_1 + V_2} * 100$$

A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement primaire du réseau) vaut :

$$\text{part du volume vendu parmi le volume mis en distribution} = \frac{V_7}{V_4}$$

	Exercice 2024	Exercice 2025
Rendement du réseau	68,8 %	68,7 %
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement) [m³ / jour / km]	3,42	3,55
Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement primaire)	57,4 %	58,1 %

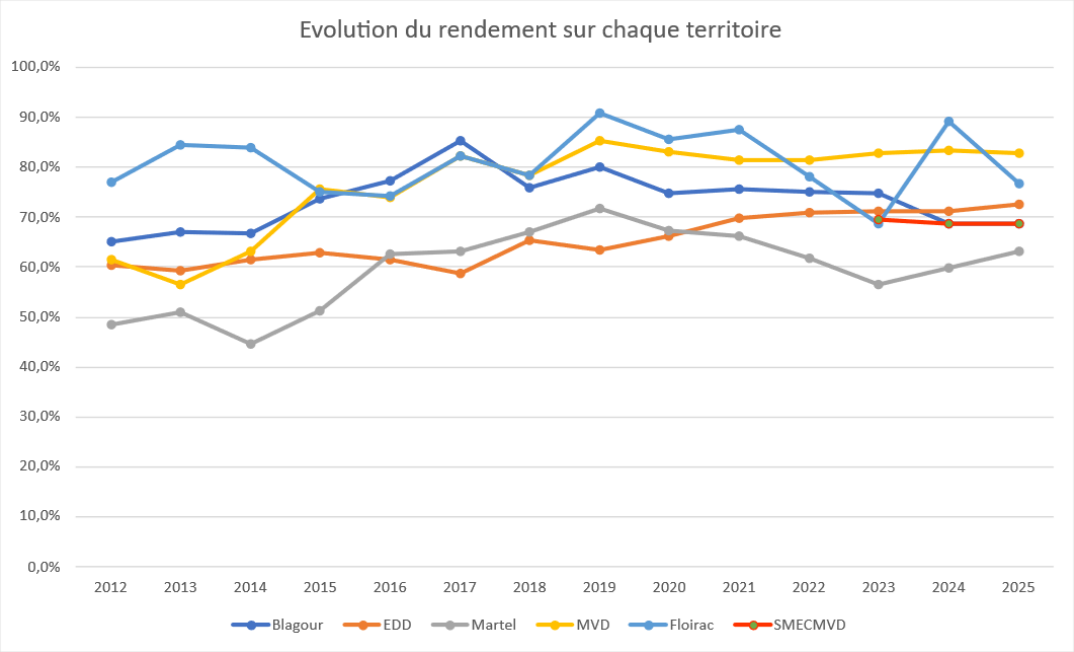


3.3.2. Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

$$\text{indice linéaire des volumes non comptés} = \frac{V_4 - V_7}{365 * \text{linéaire du réseau de desserte en km}}$$

Pour l'année 2025, l'indice linéaire des volumes non comptés est de 2 m^3/j/km (2 en 2024).

Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I

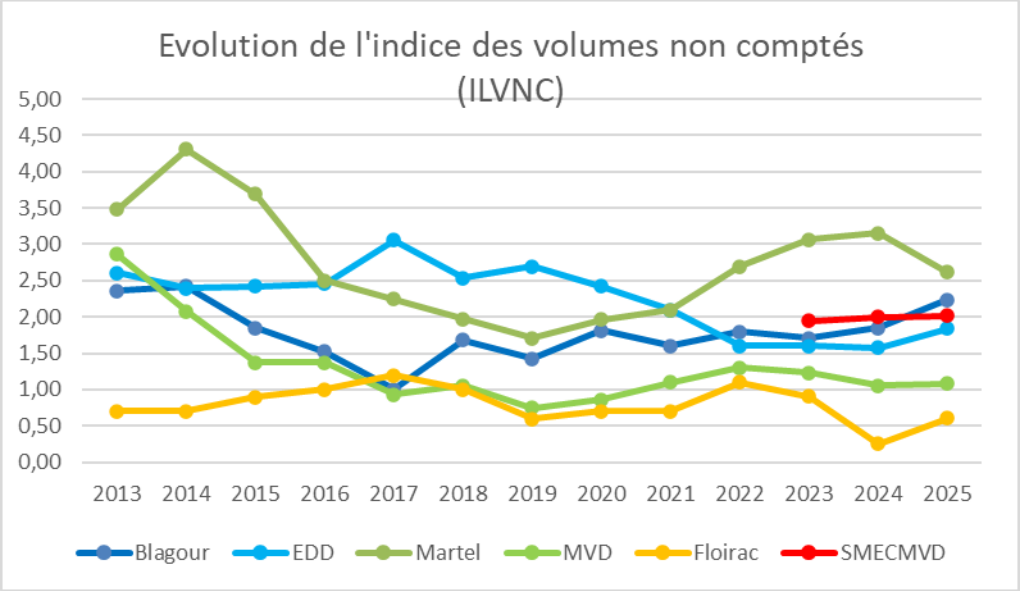


3.3.3. Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

$$\text{indice linéaire des pertes en réseau} = \frac{V_4 - V_6}{365 * \text{linéaire du réseau de desserte en km}}$$

Pour l'année 2025, l'indice linéaire des pertes est de 1,6 m³/j/km (1,6 en 2024).

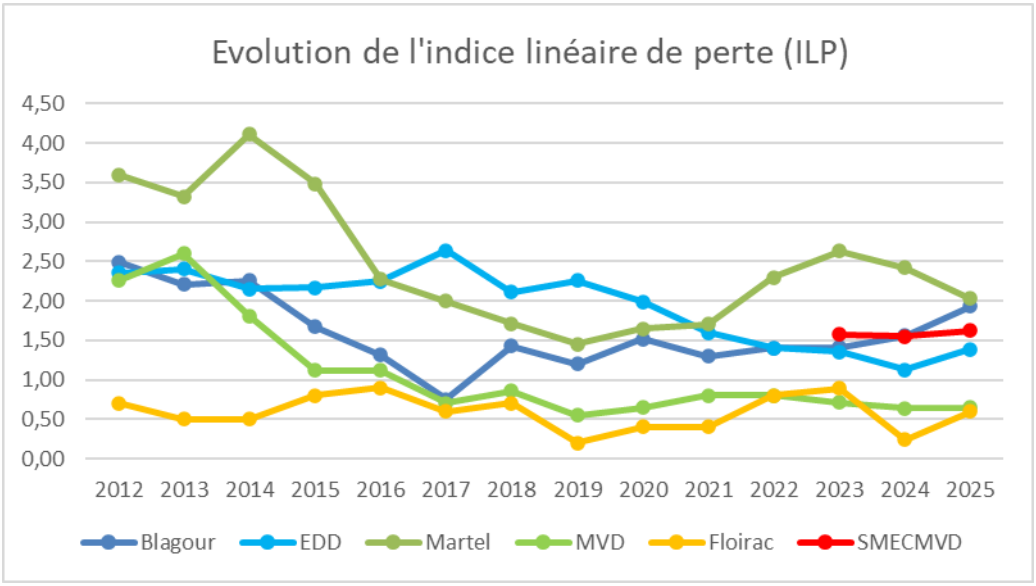

3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2)

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas

Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I

comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice	2021	2022	2023	2024	2025
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	1,15%	0,99%	0,92%	0,73%	0,79%

Au cours des 5 dernières années, 25,5 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

$$\text{taux moyen de renouvellement des réseaux} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{5 * \text{linéaire du réseau de desserte}} * 100$$

Pour l'année 2025, le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est de 0,79% (0,73 en 2024).

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :

0%	Aucune action de protection
20%	Études environnementales et hydrogéologiques en cours
40%	Avis de l'hydrogéologue rendu
50%	Dossier déposé en préfecture
60%	Arrêté préfectoral
80%	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)
100%	Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés.

Pour l'année 2025, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 59,3% (59,7% en 2024).

3.5. Taux d'occurrence des interruptions de service non-programmées (P151.1)

Une interruption de service non-programmée est une coupure d'eau pour laquelle les abonnés concernés n'ont pas été informés au moins 24 heures à l'avance, exception faite des coupures chez un abonné lors d'interventions effectuées sur son branchement ou pour non-paiement des factures.

$$\text{taux d'occurence des interruptions de service non programmées} = \frac{\text{nombre d'interruptions de service non programmées}}{\text{nombre d'abonnés du service}} * 1000$$

Pour l'année 2025, 116 interruption(s) de service non programmées ont été dénombrées (59 en 2024), soit un taux d'occurrence des interruptions de service non-programmée de 17,18 pour 1 000 abonnés (8,74 en 2024).

Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I

3.6. Délai maximal d'ouverture des branchements (D151.0 et P152.1)

Dans son règlement, le service s'engage à fournir l'eau dans un délai de 2 jours ouvrés après réception d'une demande d'ouverture de branchement, dans la mesure où celle-ci émane d'un abonné doté d'un branchement fonctionnel (pré-existant ou neuf).

$$\text{taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements} = \frac{\text{nombre d'ouvertures de branchements ayant respecté le délai}}{\text{nombre total d'ouvertures de branchements}} * 100$$

Pour l'année 2025, le taux de respect de ce délai est de 97,2% (64% en 2024).


3.7. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P153.2)

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute annuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l'instruction comptable M49).

$$\text{durée d'extinction de la dette pour l'année de l'exercice} = \frac{\text{encours de la dette au 31 décembre de l'exercice}}{\text{épargne brute annuelle}}$$

	Exercice 2024	Exercice 2025
Encours de la dette en €	6 599 779,69	6 573 994
Epargne brute annuelle en €	722 139	722 755
Durée d'extinction de la dette en années	9,1	9,1

Pour l'année 2025, la durée d'extinction de la dette est de 9,1 ans (9,1 en 2024).

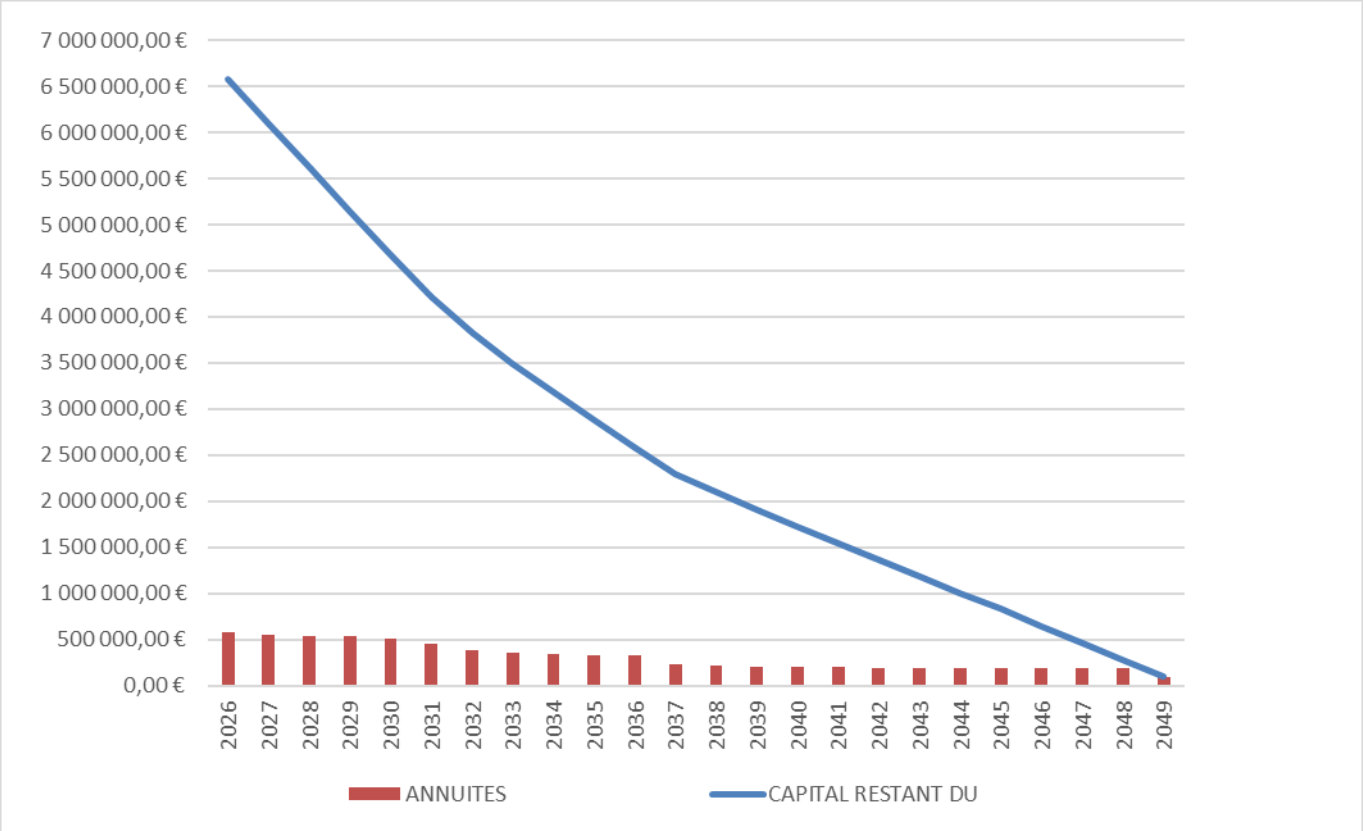

Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I

4. Financement des investissements

4.1. Montants financiers

	Exercice 2024	Exercice 2025
Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire	2 945 000	1 210 200
Montants des subventions en €	1 815 000	340 000

4.2. État de la dette du service

L'état de la dette au 31 décembre 2025 fait apparaître les valeurs suivantes :

		Exercice 2024	Exercice 2025
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)		6 599 779,69	6 573 994
Montant remboursé durant l'exercice en €	en capital	398 320,45	455 126,85
	en intérêts	51 911,56	77 389,10

Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I

5. Tableau récapitulatif des indicateurs

		Exercice 2024	Exercice 2025
	Indicateurs descriptifs des services		
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	9 500	14 000
D102.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³]	3,44	3,54
	Indicateurs de performance		
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100%	98,9%
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100%	95,4%
P103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	94	99
P104.3	Rendement du réseau de distribution	68,8%	68,7%
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour]	2	2
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour]	1,6	1,6
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,73%	0,79%
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	59,7%	59,3%

Date de transmission de l'acte: 29/09/2026
Date de reception de l'AR: 29/09/2026
046-200094647-DE_2026_052-DE
A G E D I